



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.09.2022 № 1730

г. Псков

Об установлении публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №263 наружное освещение» в границах кадастровых кварталов 60:27:0010309, 60:27:0010311, 60:27:0010320, 60:27:0010316, 60:27:0010317, 60:27:0010322, 60:27:0010310, 60:27:0010318, 60:27:0010319 и земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0010309:10, 60:27:0010310:148, 60:27:0010317:4, 60:27:0000000:2361, 60:27:0010309:276, 60:27:0010316:13, 60:27:0010318:20, 60:27:0010320:25, 60:27:0010316:9, 60:27:0010317:3, 60:27:0010309:35, 60:27:0000000:1695, 60:27:0000000:1696, 60:27:0000000:4092, 60:27:0000000:3274

В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.39, пунктом 1 статьи 39.40, статьями 39.41, 39.42, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 542 от 10.10.2018 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», Положением о распределении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», утвержденным решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 № 2161, на основании ходатайства от 16.03.2022 и заявления (исх. № 265/22 ПКБСЗ от 18.03.2022; вх. № КУМИ-01-701 от 23.03.2022) Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), поданного Кузьминым Д.С. по доверенности № 60/33-н/60-2021-8-430 от 27.12.2021 и схемы расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане

территории, руководствуясь подпунктом 6.1. пункта 6 статьи 32, подпунктом 5 пункта 1 статьи 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить в пользу Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) публичный сервитут площадью 7235 кв. м в отношении земельных участков в границах кадастровых кварталов 60:27:0010309, 60:27:0010311, 60:27:0010320, 60:27:0010316, 60:27:0010317, 60:27:0010322, 60:27:0010310, 60:27:0010318, 60:27:0010319 и земельных участков с кадастровыми номерами: 60:27:0010309:10 с местоположением: г. Псков, ул. Красных Партизан, дом 15, 60:27:0010310:148 с местоположением: г. Псков, ул. Карла Маркса, дом 20, 60:27:0010317:4 с местоположением: г. Псков, 60:27:0000000:2361 с местоположением: г. Псков, ул. Карла Маркса, Плехановский посад, 60:27:0010309:276 с местоположением: г. Псков, ул. Некрасова, у дома №42, 60:27:0010316:13 с местоположением: г. Псков, ул. Некрасова, д. 38, 60:27:0010318:20 с местоположением: г. Псков, пересечение ул. Карла Маркса и ул. Свердлова, 60:27:0010320:25 с местоположением: г. Псков, ул. Гоголя, д. 27/39, 60:27:0010316:9 с местоположением: г. Псков, ул. Некрасова, д. 36, 60:27:0010317:3 с местоположением: г. Псков, ул. Некрасова, д. 35, 60:27:0010309:35 с местоположением: г. Псков, ул. Некрасова, д. 44, 60:27:0000000:1695 с местоположением: г. Псков, ул. Ленина, 60:27:0000000:1696 с местоположением: г. Псков, ул. Пушкина, 60:27:0000000:4092 с местоположением: г. Псков, ул. Красных Партизан, 60:27:0000000:3274 с местоположением: г. Псков, ул. Гоголя и утвердить границу публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №263 наружное освещение» и его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации электроснабжения населения.

3. Срок публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных на них объектах недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – от 3 до 60 дней.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных

участков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: при отсутствии аварийных ситуаций, капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков 1 раз в 10 лет (продолжительность не превышает три месяца для земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; не превышает один год - в отношении иных земельных участков).

8. Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Пскова (Кузнецова Е.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с приложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута:

9.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области;

9.2 Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785).

10. Разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города Пскова в сети «Интернет».

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Волкова П.В.

Глава Администрации  
города Пскова



Б.А. Елкин

### СХЕМА ГРАНИЦ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Объект: ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №263 наружное освещение


Местоположение: Псковская область, г. Псков.

Кадастровые кварталы: 60:27:0010309, 60:27:0010311, 60:27:0010320, 60:27:0010316,  
60:27:0010317, 60:27:0010322, 60:27:0010310, 60:27:0010318, 60:27:0010319.

Кадастровые номера земельных участков:

Система координат: МСК-60 (Зона 1)

Площадь сервитута: 7235 кв.м

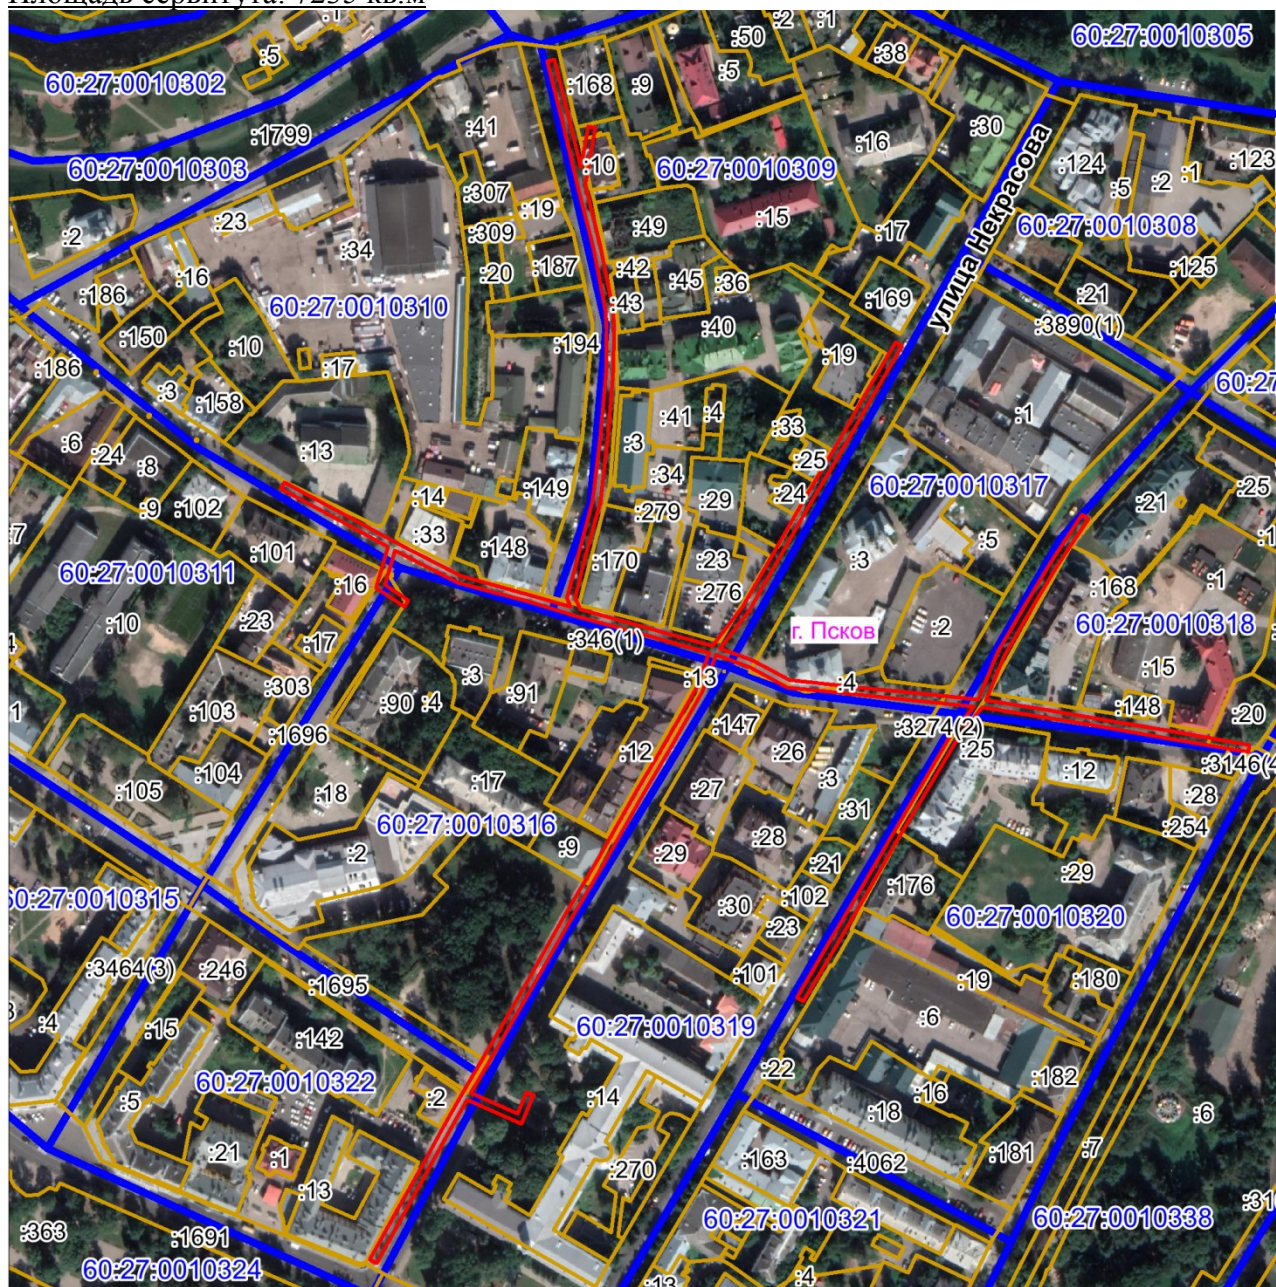

Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

— Граница публичного сервитута

Кадастровые номера земельных участков: 60:27:0010309:10, 60:27:0010310:148, 60:27:0010317:4, 60:27:0000000:2361, 60:27:0010309:276, 60:27:0010316:13, 60:27:0010318:20, 60:27:0010320:25, 60:27:0010316:9, 60:27:0010317:3, 60:27:0010309:35, 60:27:0000000:1695, 60:27:0000000:1696, 60:27:0000000:4092, 60:27:0000000:3274.

Каталог координат:

<b>ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №263 наружное освещение</b>			
<b>Номер угла</b>	<b>X, м</b>	<b>Y, м</b>	<b>Средняя квадратическая погрешность характерной точки</b>
1	500475,68	1273410,74	0,1
2	500476,64	1273414,62	0,1
3	500443,97	1273422,77	0,1
4	500418,74	1273428,92	0,1
5	500440,76	1273432,77	0,1
6	500440,08	1273436,71	0,1
7	500409,05	1273431,28	0,1
8	500376,15	1273439,41	0,1
9	500342,49	1273446,06	0,1
10	500331,97	1273446,85	0,1
11	500308,33	1273446,29	0,1
12	500274,11	1273443,35	0,1
13	500239,18	1273439,31	0,1
14	500208,07	1273430,94	0,1
15	500187,41	1273425,77	0,1
16	500181,45	1273428,36	0,1
17	500172,31	1273461,26	0,1
18	500161,80	1273499,44	0,1
19	500182,63	1273515,47	0,1
20	500207,36	1273529,73	0,1
21	500240,69	1273548,70	0,1
22	500271,53	1273566,96	0,1
23	500295,48	1273580,65	0,1
24	500324,83	1273597,42	0,1
25	500322,85	1273600,90	0,1
26	500293,50	1273584,13	0,1
27	500269,51	1273570,42	0,1
28	500238,69	1273552,16	0,1
29	500205,38	1273533,21	0,1
30	500180,41	1273518,81	0,1
31	500160,47	1273503,46	0,1
32	500154,07	1273521,16	0,1
33	500143,35	1273540,72	0,1
34	500139,58	1273577,56	0,1
35	500136,78	1273606,70	0,1
36	500133,07	1273641,98	0,1
37	500158,15	1273652,14	0,1
38	500183,18	1273666,80	0,1
39	500206,91	1273680,99	0,1

**ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №263 наружное освещение**


<b>Номер угла</b>	<b>X, м</b>	<b>Y, м</b>	<b>Средняя квадратическая погрешность характерной точки</b>
40	500232,20	1273697,59	0,1
41	500230,00	1273700,93	0,1
42	500204,79	1273684,39	0,1
43	500181,14	1273670,24	0,1
44	500156,37	1273655,74	0,1
45	500132,50	1273646,06	0,1
46	500128,09	1273673,76	0,1
47	500122,24	1273709,01	0,1
48	500116,08	1273745,21	0,1
49	500108,69	1273787,44	0,1
50	500104,72	1273786,67	0,1
51	500112,14	1273744,53	0,1
52	500118,30	1273708,35	0,1
53	500124,15	1273673,12	0,1
54	500128,77	1273644,10	0,1
55	500112,00	1273630,76	0,1
56	500087,33	1273616,29	0,1
57	500061,00	1273600,73	0,1
58	500028,58	1273581,96	0,1
59	500000,05	1273565,24	0,1
60	499970,98	1273548,17	0,1
61	499973,00	1273544,73	0,1
62	500002,07	1273561,78	0,1
63	500030,60	1273578,50	0,1
64	500060,34	1273595,88	0,1
65	500089,35	1273612,83	0,1
66	500114,26	1273627,46	0,1
67	500129,32	1273639,44	0,1
68	500132,80	1273606,30	0,1
69	500135,60	1273577,16	0,1
70	500139,45	1273539,50	0,1
71	500150,41	1273519,50	0,1
72	500156,95	1273501,39	0,1
73	500136,99	1273494,01	0,1
74	500108,11	1273477,63	0,1
75	500081,82	1273462,03	0,1
76	500045,30	1273441,51	0,1
77	500013,80	1273422,90	0,1
78	499981,38	1273404,58	0,1
79	499949,54	1273386,12	0,1
80	499921,83	1273369,99	0,1
81	499910,67	1273394,94	0,1
82	499922,08	1273399,86	0,1
83	499920,50	1273403,54	0,1

**ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №263 наружное освещение**

<b>Номер угла</b>	<b>X, м</b>	<b>Y, м</b>	<b>Средняя квадратическая погрешность характерной точки</b>
84	499905,37	1273397,00	0,1
85	499918,33	1273368,00	0,1
86	499901,89	1273358,81	0,1
87	499882,15	1273347,92	0,1
88	499858,75	1273334,91	0,1
89	499830,45	1273319,34	0,1
90	499832,37	1273315,84	0,1
91	499860,69	1273331,41	0,1
92	499884,09	1273344,42	0,1
93	499903,83	1273355,31	0,1
94	499921,90	1273365,40	0,1
95	499951,54	1273382,66	0,1
96	499983,36	1273401,10	0,1
97	500015,80	1273419,44	0,1
98	500047,30	1273438,05	0,1
99	500083,82	1273458,57	0,1
100	500110,11	1273474,17	0,1
101	500138,69	1273490,37	0,1
102	500158,16	1273497,57	0,1
103	500168,45	1273460,20	0,1
104	500177,85	1273426,35	0,1
105	500185,40	1273401,28	0,1
106	500195,66	1273362,97	0,1
107	500213,06	1273329,19	0,1
108	500194,75	1273323,80	0,1
109	500186,10	1273336,42	0,1
110	500182,80	1273334,16	0,1
111	500193,09	1273319,14	0,1
112	500214,96	1273325,58	0,1
113	500228,72	1273300,19	0,1
114	500246,05	1273268,07	0,1
115	500249,57	1273269,97	0,1
116	500232,24	1273302,09	0,1
117	500217,71	1273328,88	0,1
118	500199,42	1273364,41	0,1
119	500188,33	1273404,52	0,1
120	500182,93	1273423,36	0,1
121	500187,07	1273421,55	0,1
122	500209,07	1273427,06	0,1
123	500239,94	1273435,37	0,1
124	500274,51	1273439,37	0,1
125	500308,55	1273442,29	0,1
126	500331,87	1273442,85	0,1
127	500341,95	1273442,08	0,1

ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №263 наружное освещение			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
128	500375,29	1273435,51	0,1
129	500408,50	1273427,30	0,1
130	500443,01	1273418,89	0,1
1	500475,68	1273410,74	0,1

Глава Администрации  
города Пскова

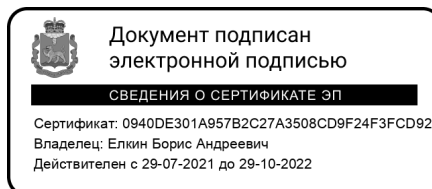

Б.А. Елкин