



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 № 1994

г. Псков

Об установлении публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №364 наружное освещение» в границах кадастровых кварталов 60:27:0210214, 60:27:0210204, 60:27:0210215, 60:27:0210216, 60:27:0210202, 60:27:0210203, 60:27:0210205 и земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0210203:20, 60:27:0210203:87, 60:27:0210203:92, 60:27:0210205:117, 60:27:0210205:118, 60:27:0210205:119, 60:27:0210205:28, 60:27:0210205:30, 60:27:0210205:81, 60:27:0210205:82, 60:27:0210215:6, 60:27:0210215:8, 60:27:0210216:1, 60:27:0210202:80, 60:27:0210202:81, 60:27:0210203:88, 60:27:0210203:93, 60:27:0210203:95, 60:27:0210205:20, 60:27:0210205:231, 60:27:0210205:235, 60:27:0210205:242, 60:27:0210205:26, 60:27:0210205:31, 60:27:0210215:25, 60:27:0210215:7, 60:27:0210205:22, 60:27:0210202:82, 60:27:0210203:91, 60:27:0210205:239, 60:27:0210205:27, 60:27:0210215:26, 60:27:0210215:9, 60:27:0210215:3, 60:27:0210203:94

В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.39, пунктом 1 статьи 39.40, статьями 39.41, 39.42, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 542 от 10.10.2018 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», Положением о распределении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», утвержденным решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 № 2161, на основании ходатайства от 26.04.2022 и заявления (исх. № 427/22 ПКБСЗ от 06.05.2022; вх. № КУМИ-

01-2781 от 12.05.2022) Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), поданных Головановой Д.С. по доверенности № 60/33-н/60-2021-8-430 от 27.12.2021 удостоверенной нотариусом нотариального округа города Пскова и Псковского района Псковской области Семеновой Н.А. и схемы расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, руководствуясь подпунктом 6.1. пункта 6 статьи 32, подпунктом 5 пункта 1 статьи 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) публичный сервитут площадью 10328 кв.м в отношении земельных участков в границах кадастровых кварталов 60:27:0210214, 60:27:0210204, 60:27:0210215, 60:27:0210216, 60:27:0210202, 60:27:0210203, 60:27:0210205 и земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0210203:20 с местоположением: г. Псков, ул. Боровая, дом 40-а, 60:27:0210203:87 с местоположением: г. Псков, ул. Боровая, д. 50, кв. 1, 60:27:0210203:92 с местоположением: г. Псков, ул. Боровая, д. 44, 60:27:0210205:117 с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, д.1, 60:27:0210205:118 с местоположением: г. Псков, ул. Боровая, д. 23, 60:27:0210205:119 с местоположением: г. Псков, ул. Боровая, д. 19, 60:27:0210205:28 с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, д. 35, 60:27:0210205:30 с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, д.39, 60:27:0210205:81 с местоположением: г. Псков, 60:27:0210205:82 с местоположением: г. Псков, 60:27:0210215:6 с местоположением: г. Псков, пер. Гончарный, дом 20, 60:27:0210215:8 с местоположением: г. Псков, пер. Гончарный, д. 24, 60:27:0210216:1 с местоположением: г. Псков, пер. Гончарный, д. 17, 60:27:0210202:80 с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, д. 16, 60:27:0210202:81 с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, д.10, 60:27:0210203:88 с местоположением: г. Псков, ул. Боровая, д. 42, 60:27:0210203:93 с местоположением: г. Псков, ул. Боровая, д. 38, 60:27:0210203:95 с местоположением: г. Псков, ул. Боровая, д. 46, 60:27:0210205:20 с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, д 19, 60:27:0210205:231 с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, д.3, 60:27:0210205:235 с местоположением: г. Псков, ул. Боровая, д. 25, 60:27:0210205:242 с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, д. 13-А, 60:27:0210205:26 с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, д.31, 60:27:0210205:31 с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, д 41, 60:27:0210215:25 с местоположением: г. Псков, пер. Гончарный, д. 12, 60:27:0210215:7 с местоположением: г. Псков, пер. Гончарный, д. 22, 60:27:0210205:22 с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, 60:27:0210202:82 с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, д. 12, 60:27:0210203:91

с местоположением: г. Псков, ул. Боровая, д. 52, 60:27:0210205:239
с местоположением: г. Псков, ул. Боровая, д.27, 60:27:0210205:27
с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, д.33, 60:27:0210215:26
с местоположением: г. Псков, ул. Черняховского, д.31, 60:27:0210215:9
с местоположением: г. Псков, пер. Гончарный, д. 26, 60:27:0210215:3
с местоположением: г. Псков, пер. Гончарный, д. 14, 60:27:0210203:94
с местоположением: г. Псков, ул. Боровая, д. 54 и утвердить границу публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №364 наружное освещение» и его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации электроснабжения населения.

3. Срок публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных на них объектах недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – от 3 до 60 дней.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: при отсутствии аварийных ситуаций, капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков 1 раз в 10 лет (продолжительность не превышает три месяца для земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; не превышает один год - в отношении иных земельных участков).

8. Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Пскова (Кузнецова Е.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с приложением утвержденной схемы расположения границ публичного

сервитута:

9.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области;


9.2 Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785).

10. Разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города Пскова в сети «Интернет».

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Волкова П.В.

Глава Администрации
города Пскова

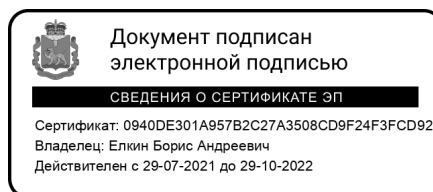

Б.А. Елкин

СХЕМА ГРАНИЦ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Объект: ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №364 наружное освещение


Местоположение: Псковская область, г. Псков.

Кадастровые кварталы: 60:27:0210214, 60:27:0210204, 60:27:0210215, 60:27:0210216,
60:27:0210202, 60:27:0210203, 60:27:0210205.

Кадастровые номера земельных участков:

Система координат: МСК-60 (Зона 1)

Площадь сервитута: 10328 кв.м

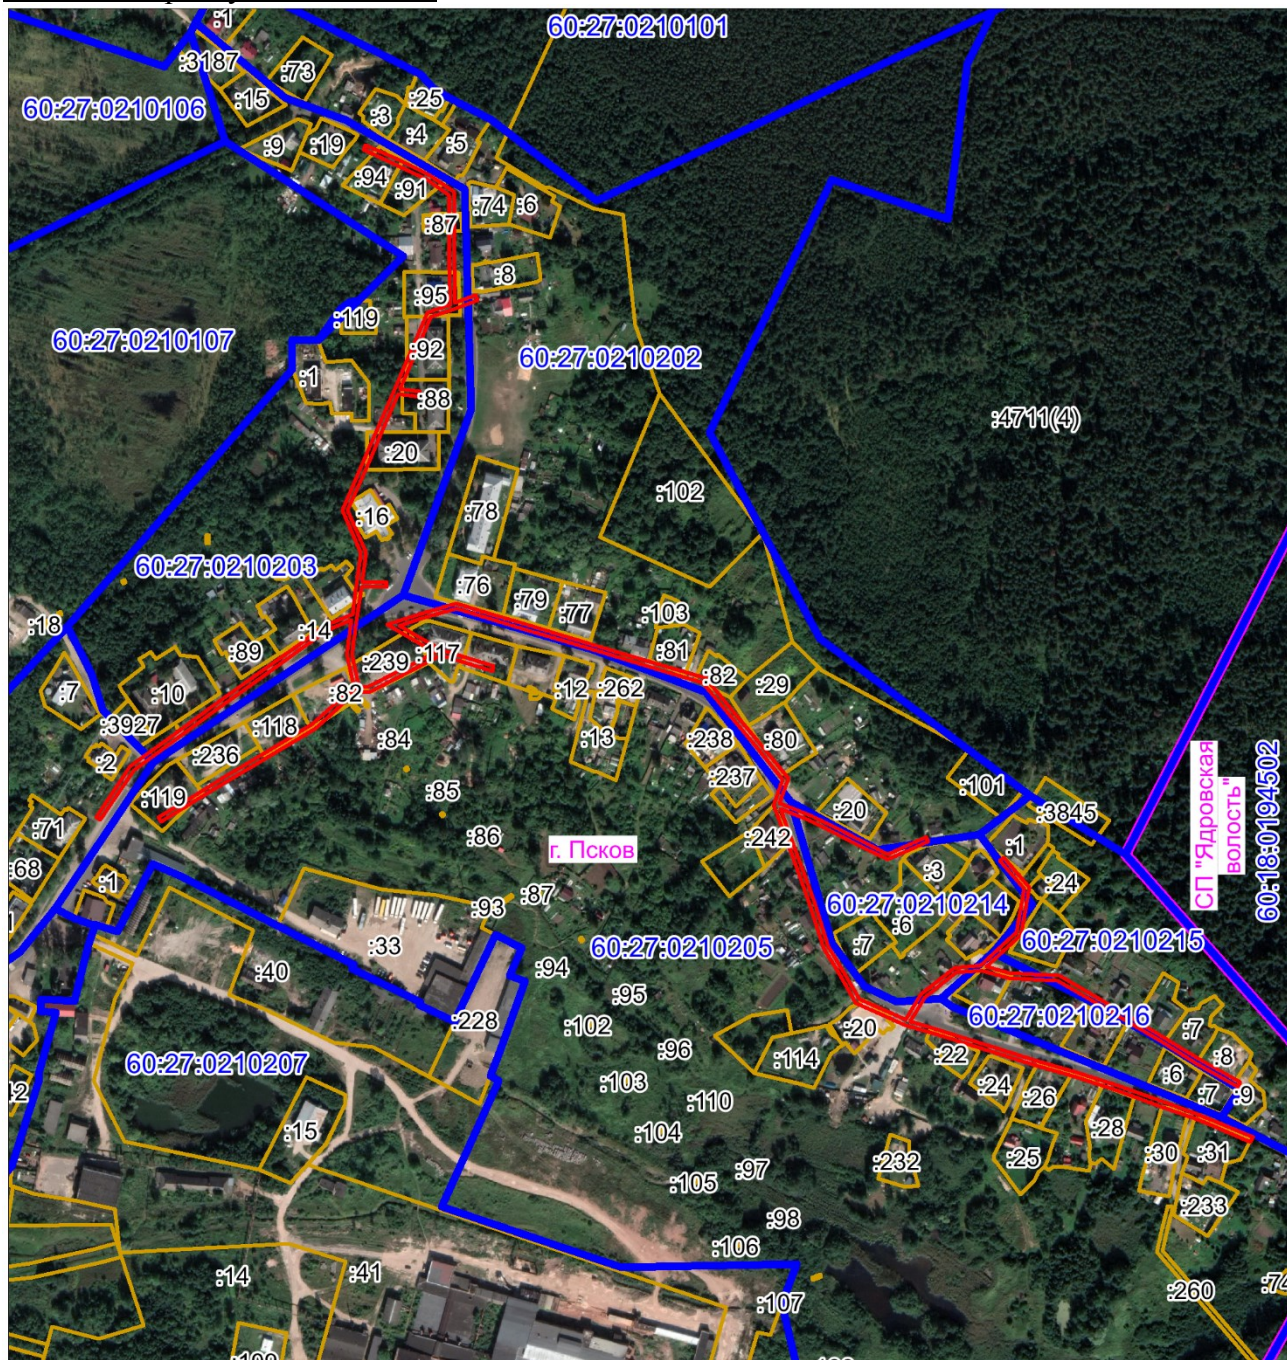

Масштаб 1:6000

Используемые условные знаки и обозначения:

— Граница публичного сервитута

Кадастровые номера земельных участков: 60:27:0210203:20, 60:27:0210203:87, 60:27:0210203:92, 60:27:0210205:117, 60:27:0210205:118, 60:27:0210205:119, 60:27:0210205:28, 60:27:0210205:30, 60:27:0210205:81, 60:27:0210205:82, 60:27:0210215:6, 60:27:0210215:8, 60:27:0210216:1, 60:27:0210202:80, 60:27:0210202:81, 60:27:0210203:88, 60:27:0210203:93, 60:27:0210203:95, 60:27:0210205:20, 60:27:0210205:231, 60:27:0210205:235, 60:27:0210205:242, 60:27:0210205:26, 60:27:0210205:31, 60:27:0210215:25, 60:27:0210215:7, 60:27:0210205:22, 60:27:0210202:82, 60:27:0210203:91, 60:27:0210205:239, 60:27:0210205:27, 60:27:0210215:26, 60:27:0210215:9, 60:27:0210215:3, 60:27:0210203:94.

Каталог координат:

ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №364 наружное освещение			
Номер угла	Х, м	У, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
1	493721,58	1277558,62	0,1
2	493708,95	1277585,83	0,1
3	493697,53	1277609,21	0,1
4	493684,04	1277628,69	0,1
5	493653,64	1277628,97	0,1
6	493621,77	1277629,34	0,1
7	493595,69	1277629,88	0,1
8	493601,84	1277645,99	0,1
9	493598,10	1277647,41	0,1
10	493590,93	1277628,65	0,1
11	493584,79	1277610,60	0,1
12	493555,86	1277598,09	0,1
13	493527,22	1277586,10	0,1
14	493525,17	1277601,86	0,1
15	493521,21	1277601,34	0,1
16	493523,41	1277584,48	0,1
17	493497,50	1277573,19	0,1
18	493464,62	1277559,37	0,1
19	493430,89	1277544,32	0,1
20	493397,24	1277559,17	0,1
21	493373,58	1277555,89	0,1
22	493373,49	1277575,41	0,1
23	493369,49	1277575,39	0,1
24	493369,58	1277555,33	0,1
25	493346,06	1277552,04	0,1
26	493315,79	1277547,85	0,1
27	493289,92	1277553,43	0,1
28	493290,32	1277561,31	0,1
29	493304,60	1277589,06	0,1
30	493317,51	1277614,08	0,1
31	493326,12	1277599,24	0,1
32	493339,64	1277575,89	0,1


ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №364 наружное освещение			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
33	493348,49	1277602,61	0,1
34	493356,43	1277630,89	0,1
35	493348,53	1277656,64	0,1
36	493340,10	1277684,67	0,1
37	493331,21	1277714,25	0,1
38	493322,03	1277744,69	0,1
39	493314,87	1277768,18	0,1
40	493306,14	1277797,57	0,1
41	493296,98	1277828,34	0,1
42	493268,84	1277851,25	0,1
43	493241,39	1277874,04	0,1
44	493216,98	1277894,08	0,1
45	493197,23	1277886,99	0,1
46	493187,97	1277911,22	0,1
47	493178,54	1277930,03	0,1
48	493166,19	1277953,80	0,1
49	493156,95	1277972,77	0,1
50	493170,62	1278003,24	0,1
51	493166,98	1278004,88	0,1
52	493152,53	1277972,71	0,1
53	493162,61	1277952,00	0,1
54	493174,98	1277928,21	0,1
55	493184,31	1277909,60	0,1
56	493192,63	1277887,82	0,1
57	493175,16	1277894,15	0,1
58	493147,42	1277904,15	0,1
59	493118,23	1277914,75	0,1
60	493083,61	1277925,73	0,1
61	493062,10	1277938,41	0,1
62	493041,24	1277950,26	0,1
63	493025,15	1277986,88	0,1
64	493045,39	1277999,33	0,1
65	493066,49	1278025,50	0,1
66	493068,31	1278046,29	0,1
67	493094,50	1278074,79	0,1
68	493129,37	1278080,87	0,1
69	493151,58	1278061,87	0,1
70	493153,97	1278064,68	0,1
71	493130,53	1278085,13	0,1
72	493092,48	1278078,49	0,1
73	493067,33	1278051,12	0,1
74	493062,09	1278069,46	0,1

ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №364 наружное освещение			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
75	493060,19	1278108,83	0,1
76	493042,71	1278138,28	0,1
77	493025,15	1278168,64	0,1
78	493011,64	1278190,90	0,1
79	492993,66	1278219,94	0,1
80	492975,23	1278252,14	0,1
81	492971,75	1278250,16	0,1
82	492990,22	1278217,90	0,1
83	493008,22	1278188,80	0,1
84	493021,71	1278166,60	0,1
85	493039,25	1278136,26	0,1
86	493056,25	1278107,65	0,1
87	493058,11	1278068,80	0,1
88	493064,36	1278046,95	0,1
89	493062,61	1278027,06	0,1
90	493042,71	1278002,37	0,1
91	493023,77	1277990,73	0,1
92	493019,02	1278006,17	0,1
93	493012,56	1278027,22	0,1
94	493002,42	1278059,53	0,1
95	492993,22	1278088,35	0,1
96	492983,05	1278123,28	0,1
97	492972,47	1278156,16	0,1
98	492959,30	1278191,84	0,1
99	492950,44	1278216,62	0,1
100	492945,57	1278229,32	0,1
101	492931,35	1278262,22	0,1
102	492927,67	1278260,64	0,1
103	492941,87	1278227,80	0,1
104	492946,68	1278215,24	0,1
105	492955,54	1278190,48	0,1
106	492968,69	1278154,86	0,1
107	492979,23	1278122,10	0,1
108	492989,40	1278087,19	0,1
109	492998,60	1278058,33	0,1
110	493008,74	1278026,04	0,1
111	493015,20	1278004,99	0,1
112	493020,74	1277986,97	0,1
113	493038,12	1277947,44	0,1
114	493060,10	1277934,95	0,1
115	493081,97	1277922,05	0,1
116	493116,95	1277910,97	0,1

ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №364 наружное освещение			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
117	493146,06	1277900,39	0,1
118	493173,80	1277890,39	0,1
119	493196,05	1277882,32	0,1
120	493216,20	1277889,54	0,1
121	493238,85	1277870,96	0,1
122	493266,30	1277848,17	0,1
123	493293,50	1277826,02	0,1
124	493302,30	1277796,43	0,1
125	493311,03	1277767,02	0,1
126	493318,21	1277743,53	0,1
127	493327,37	1277713,09	0,1
128	493336,26	1277683,51	0,1
129	493344,71	1277655,48	0,1
130	493352,27	1277630,85	0,1
131	493344,67	1277603,79	0,1
132	493338,64	1277585,59	0,1
133	493329,58	1277601,24	0,1
134	493319,26	1277619,04	0,1
135	493306,56	1277660,36	0,1
136	493302,74	1277659,18	0,1
137	493315,34	1277618,64	0,1
138	493301,04	1277590,90	0,1
139	493286,36	1277562,37	0,1
140	493285,89	1277552,40	0,1
141	493285,24	1277552,82	0,1
142	493278,18	1277542,28	0,1
143	493257,09	1277519,00	0,1
144	493236,18	1277484,38	0,1
145	493215,66	1277450,38	0,1
146	493198,20	1277421,79	0,1
147	493182,85	1277396,50	0,1
148	493186,27	1277394,42	0,1
149	493201,62	1277419,71	0,1
150	493219,08	1277448,30	0,1
151	493239,60	1277482,32	0,1
152	493260,31	1277516,60	0,1
153	493281,34	1277539,82	0,1
154	493288,00	1277549,76	0,1
155	493315,63	1277543,79	0,1
156	493343,15	1277547,60	0,1
157	493334,92	1277528,00	0,1
158	493319,37	1277506,40	0,1

ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №364 наружное освещение			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
159	493296,61	1277474,78	0,1
160	493270,84	1277438,95	0,1
161	493246,63	1277405,85	0,1
162	493223,93	1277375,05	0,1
163	493183,94	1277348,24	0,1
164	493186,16	1277344,92	0,1
165	493226,73	1277372,11	0,1
166	493249,85	1277403,49	0,1
167	493274,08	1277436,61	0,1
168	493299,85	1277472,44	0,1
169	493322,61	1277504,06	0,1
170	493338,44	1277526,04	0,1
171	493347,74	1277548,24	0,1
172	493371,87	1277551,61	0,1
173	493396,66	1277555,05	0,1
174	493430,43	1277540,10	0,1
175	493466,20	1277555,69	0,1
176	493499,08	1277569,51	0,1
177	493526,37	1277581,40	0,1
178	493557,42	1277594,41	0,1
179	493588,01	1277607,64	0,1
180	493594,22	1277625,91	0,1
181	493621,71	1277625,34	0,1
182	493653,60	1277624,97	0,1
183	493681,94	1277624,71	0,1
184	493694,07	1277607,19	0,1
185	493705,33	1277584,11	0,1
186	493717,96	1277556,94	0,1
1	493721,58	1277558,62	0,1

Глава Администрации
города Пскова

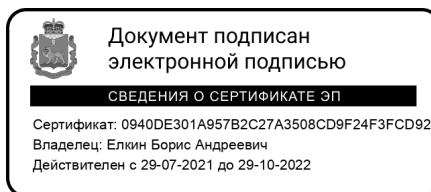

Б.А. Елкин